## ■仕　様

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 定　　格 | 1φ　100V | | | |
| 機　　能 | 排　気 | | | |
| 周波数（Hz） | 50 | | 60 | |
| | 強 | 弱 | 強 | 弱 |
| 消費電力（W） | 16.5 | 10 | 18.5 | 10 |
| 電　　流（A） | 0.165 | 0.108 | 0.185 | 0.116 |
| 風量（$m^3$/h） | 180 | 90 | 180 | 90 |
| 騒　音（dB） | 32.5 | 22 | 32.5 | 22 |
| 質　量（kg） | 2.8 | | | |
| 埋込寸法 | □240mm | | | |
| 適用パイプ（呼び径） | φ100mm | | | |
| 電動機形式 | 4極開放形コンデンサー誘導電動機 | | | |
| 定格時間 | 連　続 | | | |
| 絶縁階級 | E　種 | | | |
| 捲線温度上昇 | 75K以下 | | | |
| 基準周囲温度 | −10〜40℃ | | | |
| 絶縁抵抗 | 1MΩ以上（DC500V） | | | |
| 耐電圧 | AC1000V　1分間 | | | |

（注）測定数値は静圧0Pa（$mmH_2O$）におけるものです．
測定は日本工業規格（JIS C9603）の方法によるものです．

## ■静圧－風量特性曲線・騒音特性

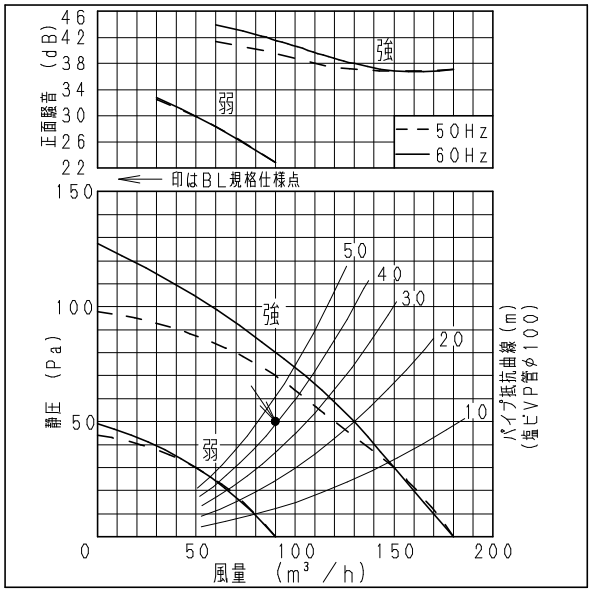


## ■吊り金具位置

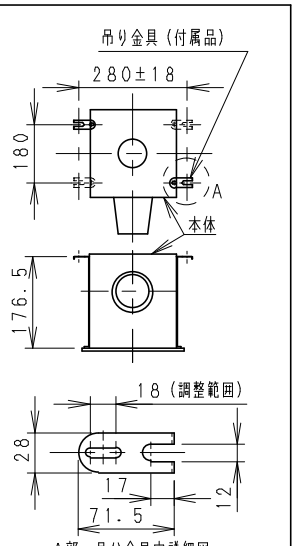


単位：mm

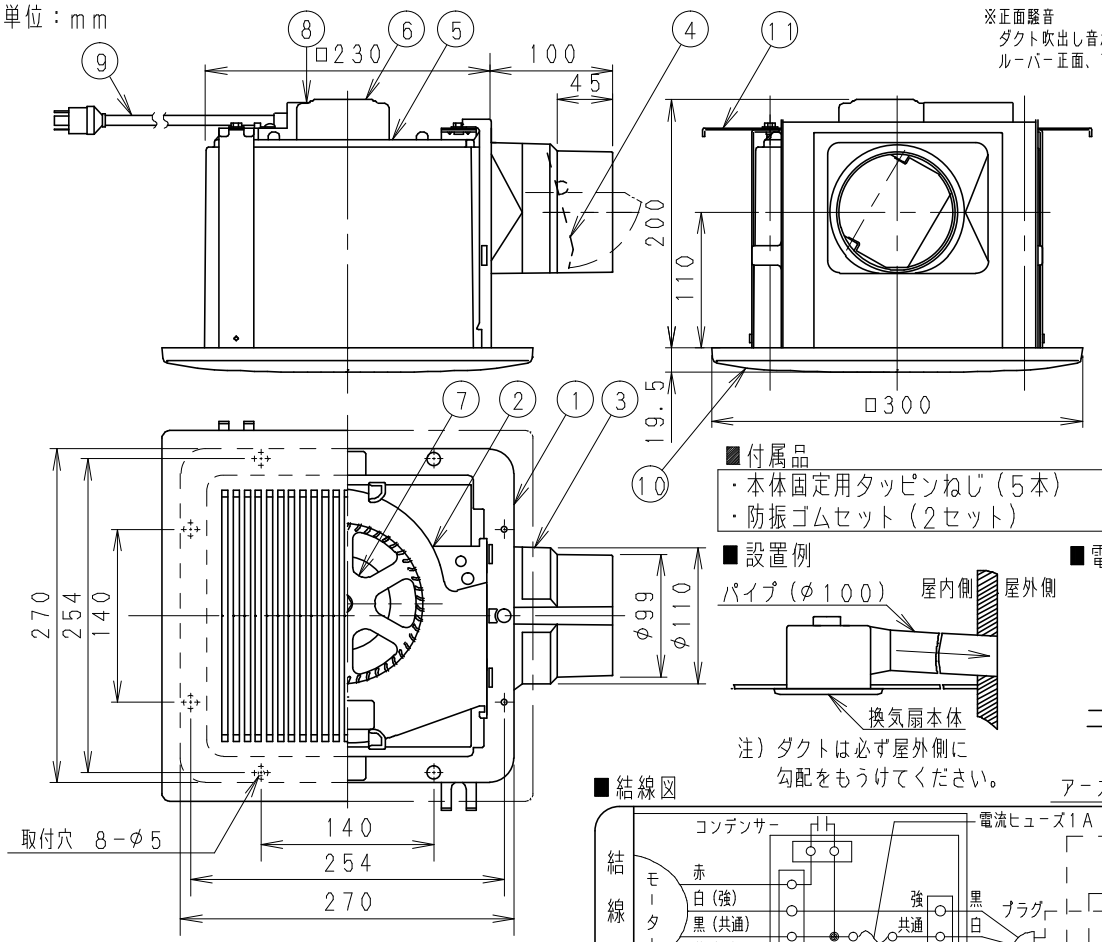


※正面騒音
ダクト吹出し音が測定室に入らないようにし
ルーバー正面、下方1m地点での値（Aレンジ）

■付属品
・本体固定用タッピンねじ（5本）
・防振ゴムセット（2セット）

■設置例




注）ダクトは必ず屋外側に
勾配をもうけてください。

■電源プラグ外形図
松下電工（株）製
WF5415




■結線図

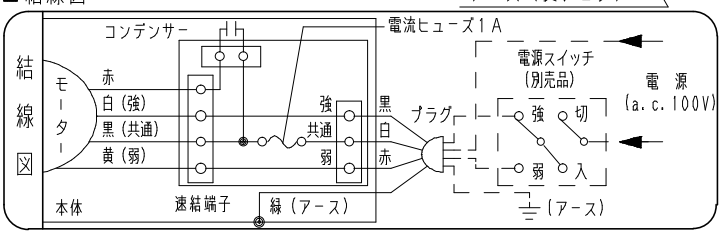


ルーバー開口面積：225$cm^2$

| 番号 | 品　名 | 材　質 | 数量 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | フレーム | PP樹脂 | 1 | 黒色 |
| 2 | ケーシング | PP樹脂 | 1 | 黒色 |
| 3 | アダプター | PP樹脂 | 1 | 黒色 |
| 4 | シャッター | PE+PP樹脂 | 1 | 風圧式高気密形 |
| 5 | 天板 | めっき鋼板 | 1 | ZAM |
| 6 | モーター | | 1 | |
| 7 | 羽根 | PP樹脂 | 1 | |
| 8 | 配線カバー | 亜鉛鋼板 | 1 | |
| 9 | 電源コード | 4心0.75$mm^2$ VCTF | 1 | 有効長3m電流ヒューズ付 |
| 10 | ルーバー | PP樹脂 | 1 | マンセル値3.2Y8.9/0.6 |
| 11 | 吊り金具 | めっき鋼板 | 2 | ZAM（付属品セット内） |

| 名　　称 | | 品　　番 | |
|---|---|---|---|
| 天井埋込形換気扇<br>（サニタリー用ファン浴室用Ⅱ型・低騒音型） | | FY−24CK6BL | |
| 作成年月日 | '02. 6. 7 | 尺　度 | 図　面 |
| 改訂年月日 | '03. 1. 1 | Free | 整理番号 |
| | | ED−120 | 改訂NO. 1 |

松下電器産業株式会社・松下エコシステムズ株式会社

サイズA4